



MES2 EAD5 Chef de groupe

l'école de tous les acteurs de la
sécurité civile

www.ensosp.fr



 @ENSOSP

 Ensosp

ENSOSP
Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 1



CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS / RÉSEAU ROUTIER

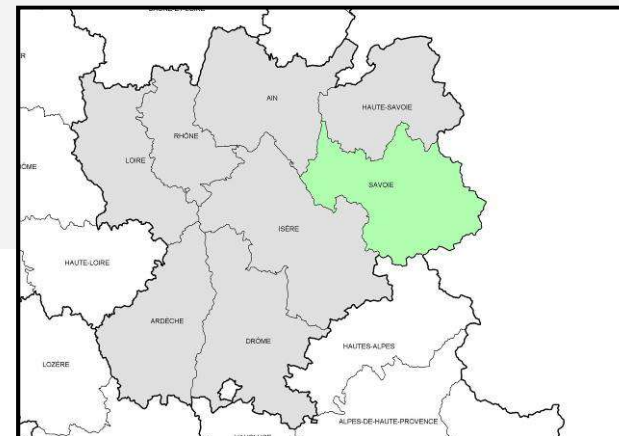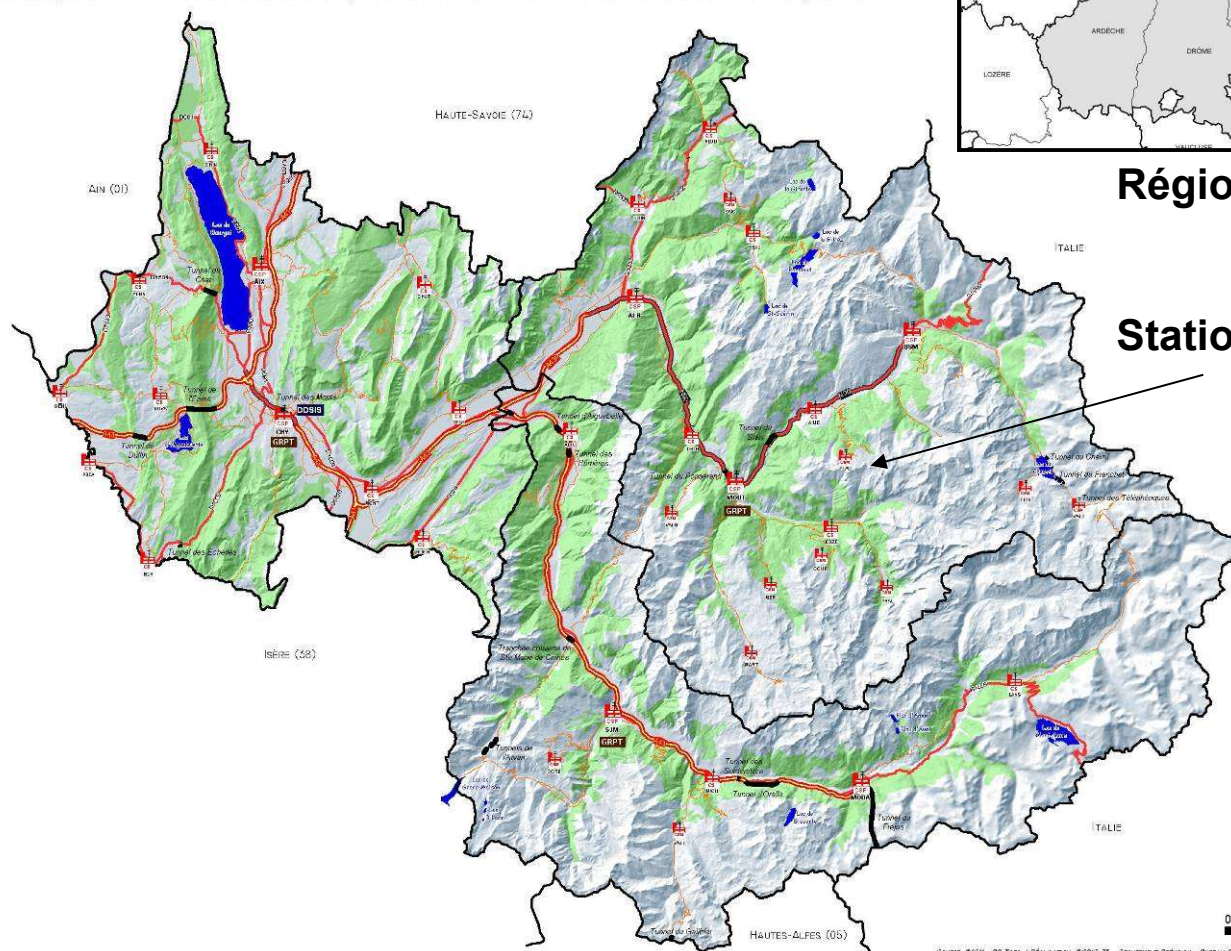

Région Rhône Alpes

Station de Belle Plagne

CADRE GÉNÉRAL DE L'INTERVENTION

- Samedi 21 décembre 2007, il est 15h00 ;
- Station de Belle Plagne commune de Macôt - alt. : 1950m ;
- Hauteur de neige à la station 1m ;
- Température de -4°C au coucher du soleil atteignant dans la journée un maximum de 3°C le soleil se couche vers 16h30

Ticket départ

samedi 21 décembre
15h00

00-PC-042220217

Reconnaissance fumée suspecte

Station Belle Plagne

Commune de BELLE PLAGNE

OPER 01 // fumée importante sortant du niveau supérieur parking télécabine

Centre LPP **GINC1 VSAV1**

Centre LM **GINC1**

Centre LPL **PCC + CDC (T+30 min)**

CADRE GÉNÉRAL DE L'INTERVENTION



Piste de ski surplombant le parking souterrain

CADRE GÉNÉRAL DE L'INTERVENTION

- **La station :**

- L'unique accès à la station Belle Plagne est la RD 224.
- La desserte de la station est en cul de sac et se termine au niveau des parkings souterrains haut et bas dit de la Télécabine.
- Cette station a une capacité d'environ 10 000 lits répartis sur les bâtiments d'habitation et les résidences de tourisme desservis par les 2 parkings souterrains.

LA ZONE D'INTERVENTION

- Elle comprend :
 - un parc de stationnement couvert de 2 niveaux permettant l'accès aux véhicules légers (Haut. 2 m) avec une entrée et une sortie distincte
 - Il ne dispose pas de désenfumage mécanique.
 - Plusieurs bâtiments d'habitations et résidences de tourisme en liaison avec le parking à partir de couloirs souterrains de grande longueur (50m minimum)
 - Une gare télécabine
 - Un centre commercial

LA ZONE D'INTERVENTION

- **Ressources en eau**

- la défense incendie du secteur est réalisée par canalisation de 110 mm ;
- capacité maxi 90 m³/h (débit max. simultané);
- 3 hydrants normalisés de 100-2X70 mm dont 2 situés à chaque extrémité du parking et 1 sur le front de neige ;
- Une Colonne sèche de 100 mm et d'une longueur totale de 485 m dessert le niveau supérieur du parking, elle relie les 2 extrémités du parking
- une sortie de 70 mm se situe à proximité de chaque rameau de circulation desservant les bâtiments d'habitation.

LA ZONE D'INTERVENTION

Présentation paysagée



Position de la Z.I.

LOCALISATION DU PARC DE STATIONNEMENT COUVERT DE LA TÉLÉCABINE – BELLE PLAGNE



Agathe




Quartz



Turquoise



Centre commercial

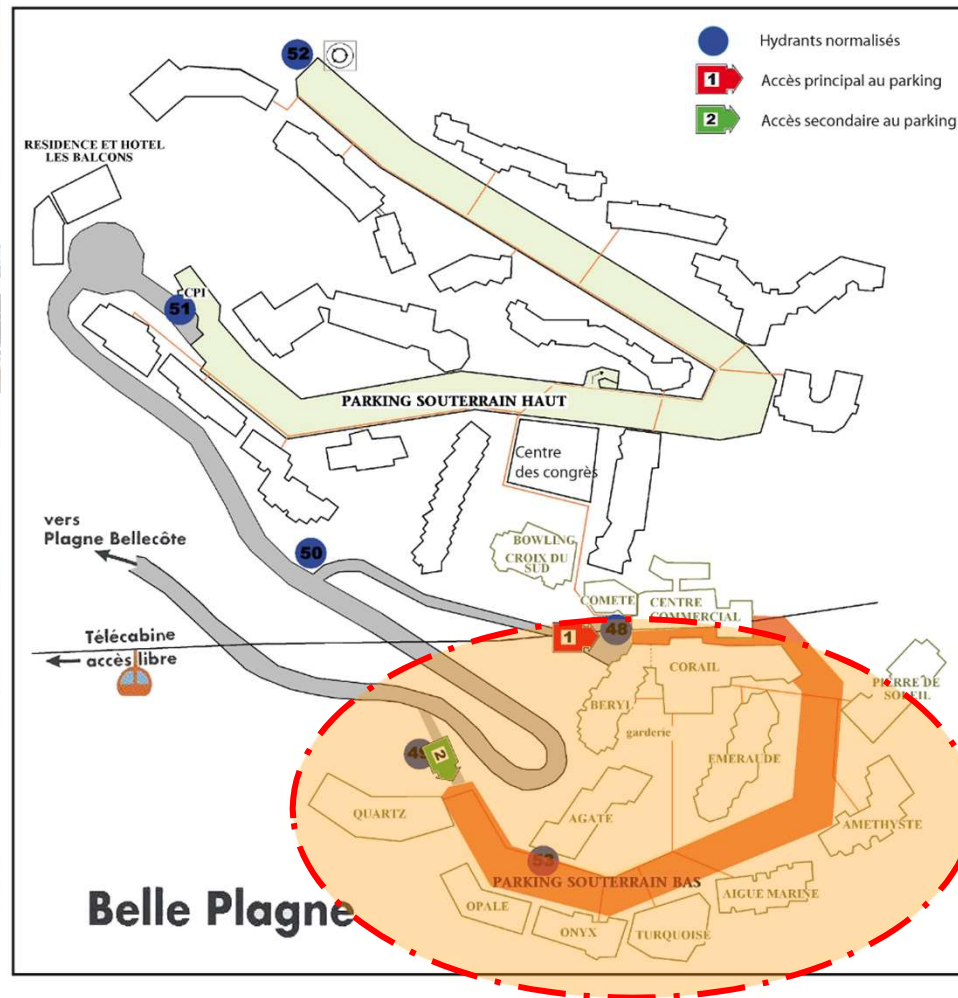

Pierre de Soleil



Améthyste



Onyx



Aigue Marine

LA ZONE D'INTERVENTION



Sortie VL

Entrée
VL

Gabarit : hauteur 2 m maximum
Capacité : 378 VL
Dénivelé du parking : 8 à 12 %



SITUATION SE PRÉSENTANT AU CHEF DE COLONNE À 15H20

