

## >> INC-FTO-03.1

Etablissement d'une ligne d'attaque  
avec des tuyaux en écheveaux



### Nombre d'équipiers

1 binôme



### Matériel

|              |          | Matériel |       |       |       |                    |                    |                  |
|--------------|----------|----------|-------|-------|-------|--------------------|--------------------|------------------|
| Personnel    |          | ARI      | Lampe | Radio | Lance | Tuyaux diamètre 45 | Outil de forçement | Caméra thermique |
| Chef d'agrès |          |          |       | 1     |       |                    | 1                  |                  |
| BAT          | Chef     | 1        | 1     | 1     | 1     | 1                  |                    | 1                |
|              | Équipier | 1        | 1     |       |       | 2                  | 1                  |                  |

La répartition du matériel par binôme est sous la responsabilité du chef d'agrès selon son analyse de la situation.



### Objectif

Etablissement d'une ligne d'attaque consiste généralement à la mise en œuvre d'une lance connectée à 2 ou 3 tuyaux souples de diamètre 45. En fonction des choix opérés par les CDA, la ligne d'attaque peut s'effectuer différemment.

Compte tenu de l'environnement et la possibilité d'établir par les communications existantes, l'établissement avec des tuyaux en écheveaux est souvent recommandé pour sa rapidité d'exécution et le transport des tuyaux sur les épaules permet d'avoir ces mains libres.



### Informations

| Moyens                  | Fiche matériel des lances à main, tuyaux.                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déploiement             | En déplacement rapide.                                                                                                                       |
| Sens de l'établissement | Dans les 2 sens                                                                                                                              |
| Etablissement vertical  | Possible dans les deux sens.                                                                                                                 |
| Prise d'eau             | PEI, division d'attaque ou colonne sèche.                                                                                                    |
| Avantages               | Ergonomie.<br>Economie de mouvement.<br>Rapidité d'exécution.<br>Particulièrement adapté pour progresser en eau dans un escalier ou couloir. |
| Contraintes             | Poste radio et connaissance environnement.                                                                                                   |




## Technique opérationnelle



Ordre du CDA « BAT pour l'établissement d'une DMR 500 au moyen des tuyaux en écheveaux prés-connectés, en reconnaissance ».



Les dispositifs d'attache du 1er tuyau sont ouverts et le 1er  $\frac{1}{2}$  raccord est raccordé sur la prise d'eau (EPT ou division)

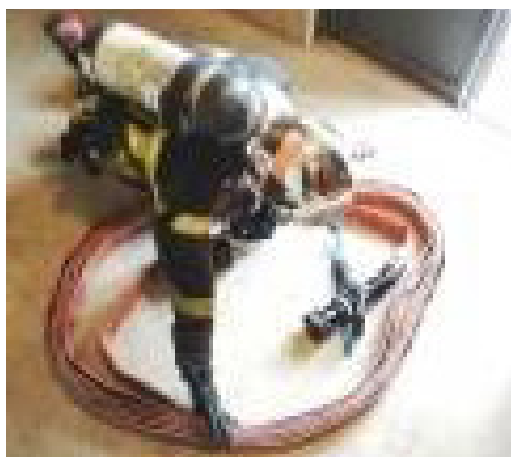

Au point d'attaque, le binôme finalise le raccordement du tuyau en O.  
L'équipier se dirige vers la prise d'eau.



L'équipier contrôle l'établissement.