


# Le SSI de catégorie A

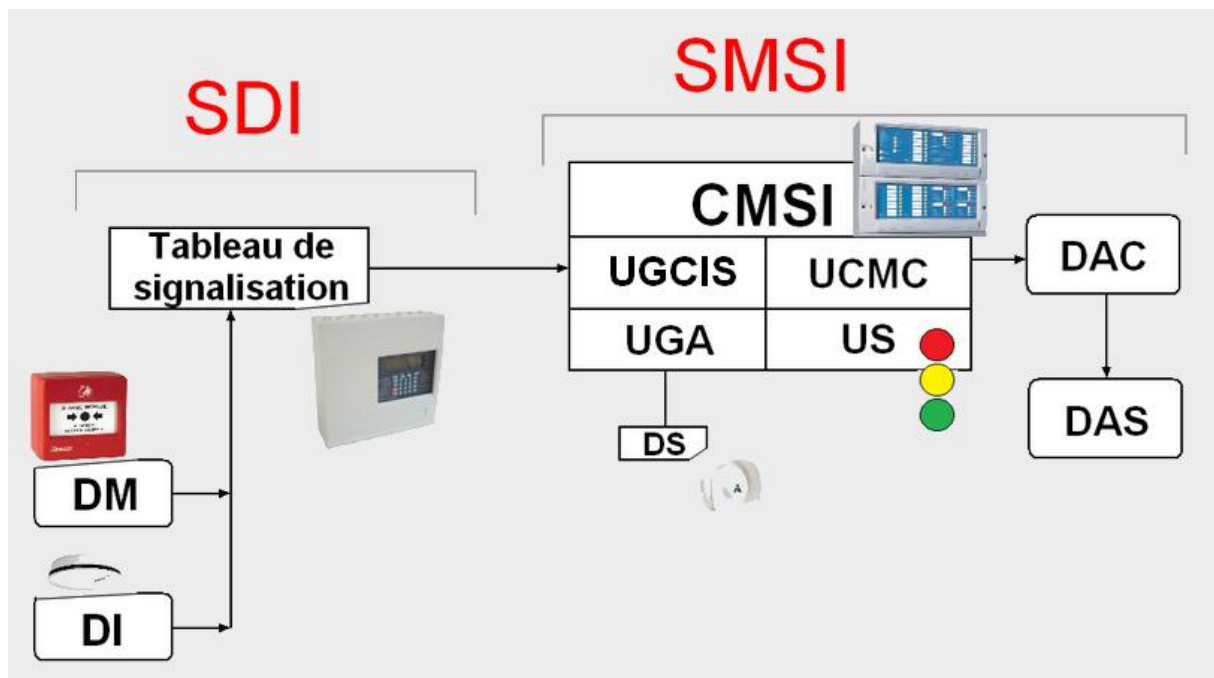

## SDI système de détection incendie

- DM déclencheur manuel
- DI ou DAI détection automatique d'incendie

## SMSI Système de mise en sécurité incendie

- CMSI Centralisateur de mise en sécurité incendie (automate)
- UCMC Unité de commandes manuelles centralisées
- UGCIS Unité de gestion centralisée des sorties de secours (déverrouillage des issues)
- UGA Unité de gestion de l'alerte (alarme sélective ou générale)
- US unité de signalisation (indicateurs diodes jaunes et rouges)
- DS Diffuseur sonore
- DAC dispositif adaptateur de commande (par exemple pour transformer un signal électrique en signal pneumatique, ou un signal basse tension en alimentation d'un moteur, ...)
- DAS Dispositif Actionné de Sécurité, il s'agit de tous les dispositifs commandés qui participent à la mise en sécurité des personnes dans un bâtiment, par compartimentage, désenfumage ou aide à l'évacuation.

**Tableau répéteur d'alarme** : boîtier déporté du SSI permettant au personnel d'avoir l'information du déclenchement d'alarme uniquement

**Tableau répéteur d'exploitation** : boîtier déporté du SSI permettant au personnel d'avoir les informations disponibles sur le SSI (dérangements, ...)

<b>A.E.S.</b>	Alimentation Électrique de Sécurité
<b>A.G.S.</b>	Alarme Générale Sélective
<b>C.M.S.I.</b>	Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
<b>D.A.C.</b>	Dispositif Adaptateur de Commande
<b>D.A.D.</b>	Détecteur Autonome Déclencheur
<b>D.A.I.</b>	Détecteur Automatique d'Incendie
<b>D.A.S.</b>	Dispositif Actionné de Sécurité
<b>D.C.M.</b>	Dispositif de Commande Manuelle
<b>D.C.M.R.</b>	Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées
<b>D.C.S.</b>	Dispositif de Commande avec Signalisation
<b>D.M.</b>	Déclencheur Manuel
<b>D.S.</b>	Diffuseur Sonore
<b>E.A.</b>	Équipement d'Alarme
<b>E.C.S.</b>	Écran de Contrôle et de Signalisation
<b>S.D.I.</b>	Système de Détection Incendie
<b>S.M.S.I.</b>	Système de Mise en Sécurité Incendie
<b>S.S.I.</b>	Système de Sécurité Incendie
<b>U.C.M.C.</b>	Unité de Commande Manuelle Centralisée
<b>U.G.A.</b>	Unité de Gestion d'Alarme
<b>U.G.C.I.S.</b>	Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours
<b>U.S.</b>	Unité de Signalisation
<b>Z.A.</b>	Zone de Diffusion d'Alarme
<b>Z.C.</b>	Zone de Compartimentage
<b>Z.D.A ou Z.D.</b>	Zone de Détection Automatique
<b>Z.F.</b>	Zone de Désenfumage
<b>Z.S.</b>	Zone de Mise en Sécurité