FMPA INC 2026

Technique opérationnelle liée aux feux d’entrepots

PROGRAMME

Les sujets traités

Les règles de sécu et les éléments à rechercher

Choix tactiques et les établissements

Points clés de la doctrine

Le désenfumage



Pour rappel un fourgon est composé de 2 binomes et disposent de 2 LDV500, 1 LDV1000…
Je ne peux pas tout faire mais je peux faire des choix!!!

Vous êtes le premier CATE. Quelles sont vos réflexions?

- Rechercher un interlocuteur - trouver un plan
- Type d’activité
- S’assurer de l’évacuation du bâtiment, du regroupement et de l’absence de victime ou manquant.
- Qu’est ce qui brule?
- Accès, cheminement
- Energies, ascenseurs
- Priorité de l’exploitant



Feu naissant: je m’engage dans la cellule

Feu en développement: engagement après analyse

Feu généralisé: je reste en périphérie

Mon zonage me permet de déterminer une zone d’exclusion.

En lien avec la personne ressource je fais le choix du bâtiment à protéger: A, B, C?

- Car je ne peux pas tout faire et qu’il m’indique clairement ses enjeux: Outils de production, produit fini, donnée…


A

- La lecture batimentaire et le plan me permettent d’identifier les murs CF.




- Mon établissement a pour fonction de protéger le mur et les portes CF.Si le mur est coupe feu 2h (REI120) on protégera en priorité les portes.



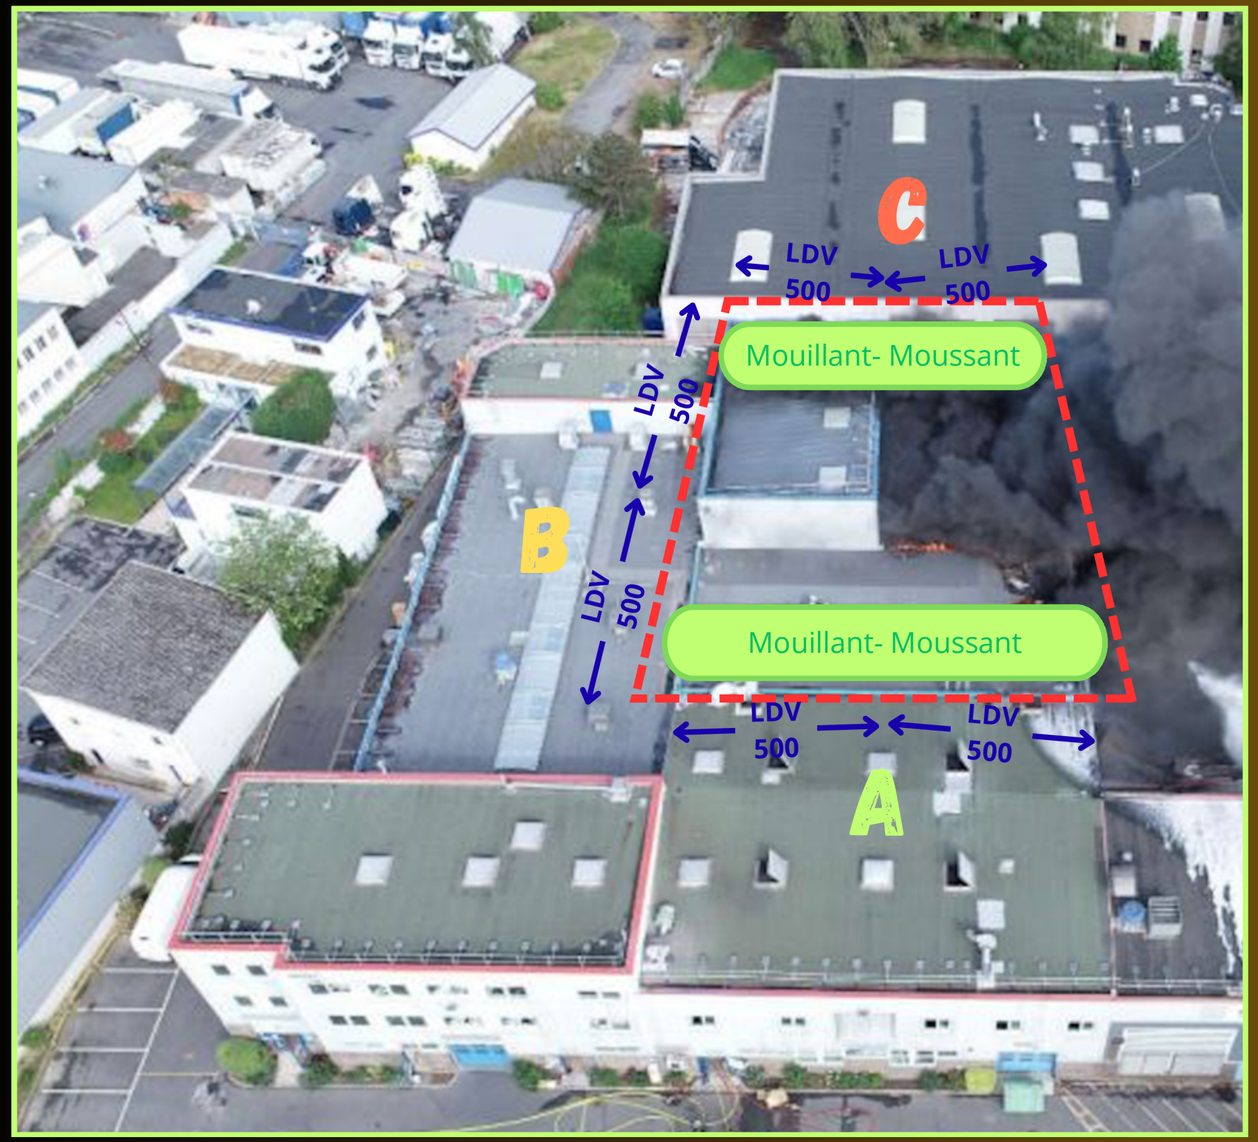

La montée en puissance et les demandes de renfort permettront:

- Poursuivre les actions dans les autres volumes
- Compléter la défense des murs par la tenue d'un couloir de 10m au coeur du foyer à l'eau dopée(MEA, LDV1000...)
- Penser DECI
- Penser pollution, rétention...

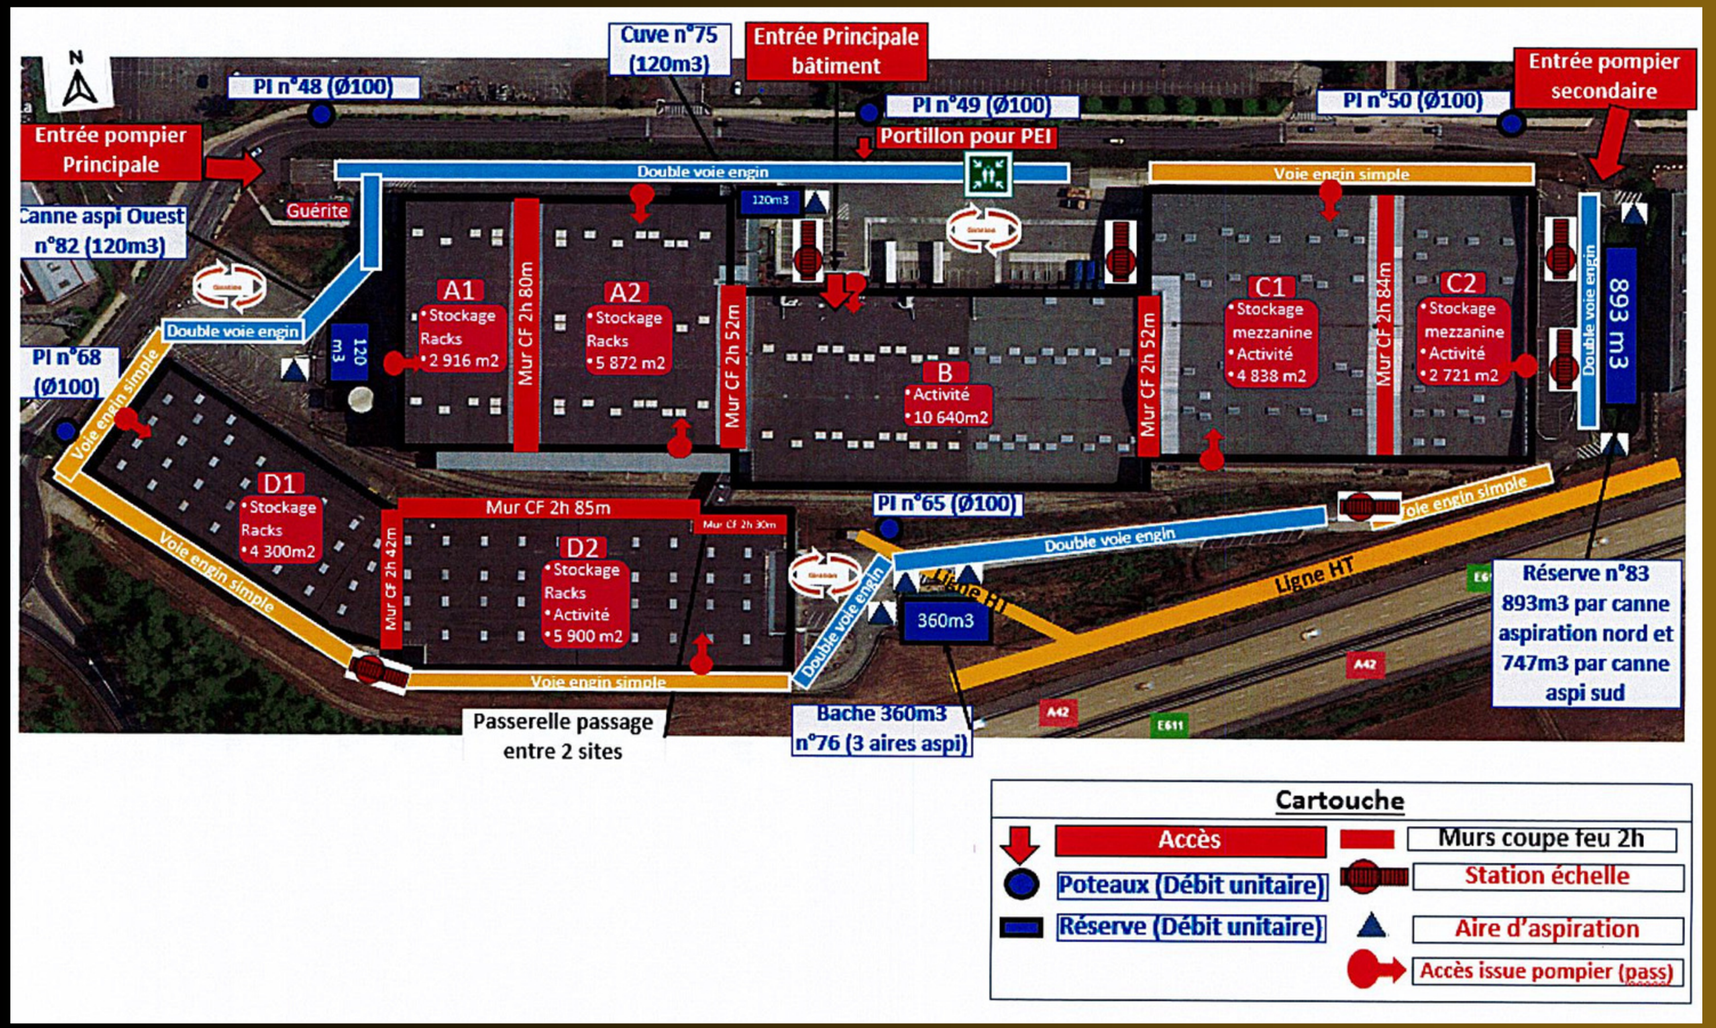

Nous avons vu que notre action portera sur la défense des murs coupe feu et plus spécifiquement de ses points de faiblesse que sont les portes.

Certains plans indiquent leurs emplacements mais aussi les distances. Cela permettra de dimensionner votre établissement et de déterminer le positionnement des lances.



Les portes coupe feu en cas de sinistre devront être fermées. Les SP doivent s’assurer de leur fermeture effective et complète.




Un fusible thermique en cas de forte température actionnera la fermeture.



Un electro aimant relié au SSI peut en cas de détection commander la fermeture

Il est possible de fermer la porte manuellement en exerçant une pression latérale.

- 2 ouvertures possibles du désenfumage:
  - En automatique, via la fusion du thermofusible en toiture
  - Via les coffrets de déclenchement du désenfumage DF
- Le désenfumage ne se déclenche pas depuis le SSI

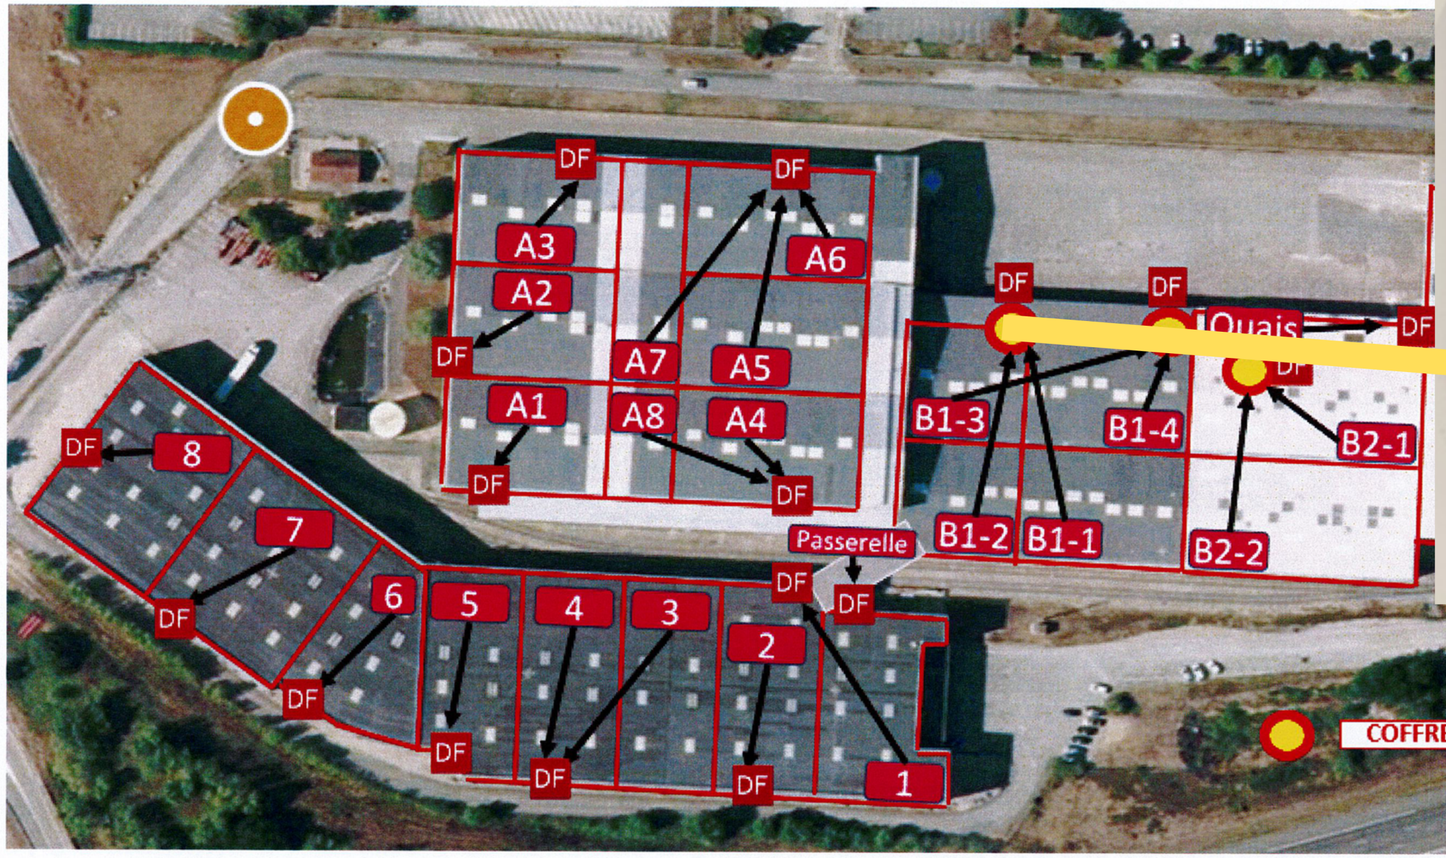



Sur cet exemple on peut distinguer chacun des cantons existants ainsi que l'emplacement des coffrets d'ouverture associés.

Il sera parfois opportun de mettre en place des moyens hydrauliques fixes.



Lance queue de paon



LDV 1000 fixée sur dévidoir





LDV 1000 support partner
ou LDV500 sur support




S’assurer de l’efficacité de la lance queue de paon: l’eau doit ruisseler du haut du mur jusqu’en bas.

Largeur de jet (W) et hauteur de jet (H) :

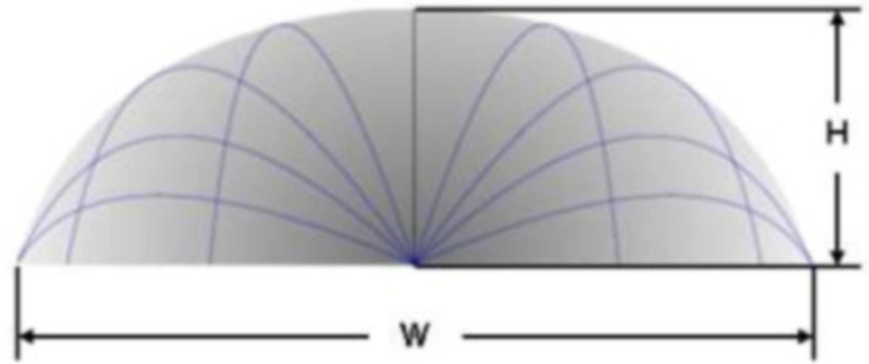

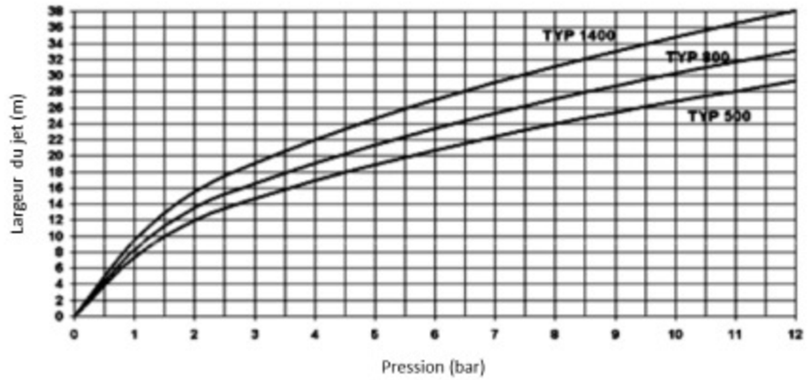

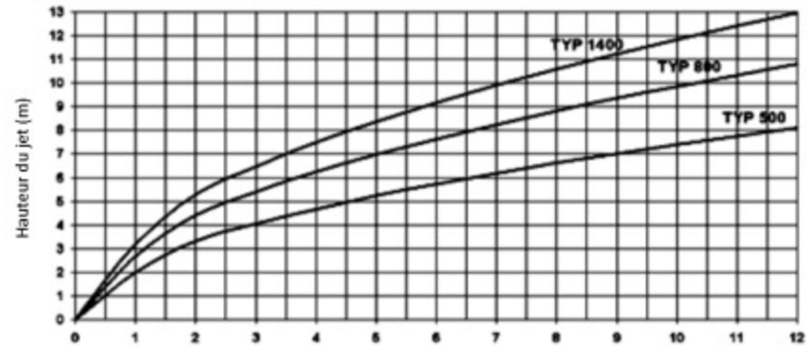

Pour 10 bars la hauteur du jet sera de 7m et la largeur de 26m.



La mission du MEA est de tenir le couloir de 10m pour protéger le mur.



Dans un second temps, lorsque le COS estime que les conditions sont réunies, il peut appuyer l’extinction du foyer principal.

N’hésitez pas à consulter vos correspondants incendies de Cis, de groupement, les formateurs de la filières pour toute question.

Un certain nombre de supports sont disponibles sur ENASIS.

Doctrin-ops est accessible depuis votre session SDIS, sur les tablettes et à partir de vos smartphones.

Si vous avez l’occasion de vous rendre sur un site de votre secteur d’intervention, vous pourrez visualiser tous les points abordés mais également rencontrer les responsables et prendre en compte les spécificités locales.

Merci de votre attention et bonne visite!