


Analyses techniques (T/H/O/E)

Domaine	Éléments favorables	Éléments perfectibles	Enseignements / DTA
	-Points de situation, échanges CA/CDG/CDC/CDS/CU et CTD RCH ; -Identification par le CDG de la problématique acétylène. RI adaptée bonne connaissance procédure ; -Apport du CODIS, conseils CU et CTD RCH ; -Processus décisionnel, SE, DTA et IM adapté ; -Intervention des démineurs de qualité, échanges et compétences +++ ; -Soutien et concours de la municipalité ; -Utilisation expérimentale du drone. Apport essentiel sur la ZI ; -Concours du PC et de la chaine de commandement indispensable ; -Sollicitation des industriels et du réseau CT RCH ; - Interface COS/CODIS/Préfecture efficace ; - Cinétique lente permettant l'information de l'ensemble des acteurs présents de l'évolution de la situation et des décisions envisagée ;	-Dimensionnement et mise en œuvre zonage (modélisation par RCH – Evacuation et confinement partiellement réalisés : présence de public en bordure de rue pendant le transfert de la bouteille) ; -Information et engagement du chef de colonne (engagement du CU RCH) ; - Sollicitation CASU ; -Sous utilisation de certains moyens (CEDEPOL) ; - Engagement des SP pour prise de mesure sans port de l'ARI compte tenu des températures estivales (risque de blast) ; - Engagement tardif du SSO;	-Nécessité d'intégrer la GDO bouteilles de gaz sur les fiches OPS du SDIS 63 bien que celles-ci soient assez précises notamment pour l'acétylène ; -Définir un seuil d'engagement de l'ISP SSO ; -Retrouver une autonomie en matière de soutien logistique aux personnels du SDIS ; -Partager largement ce RETEX pour contribuer à l'évolution de la doctrine ; -Partager largement ce RETEX pour rappeler aux intervenants, les risques réels et imprévisibles ;



Retour d'expérience n°03- 2018
INC – Feu de bouteille d'acétylène
19/04/2018 – GTE - Lezoux

Montage photos

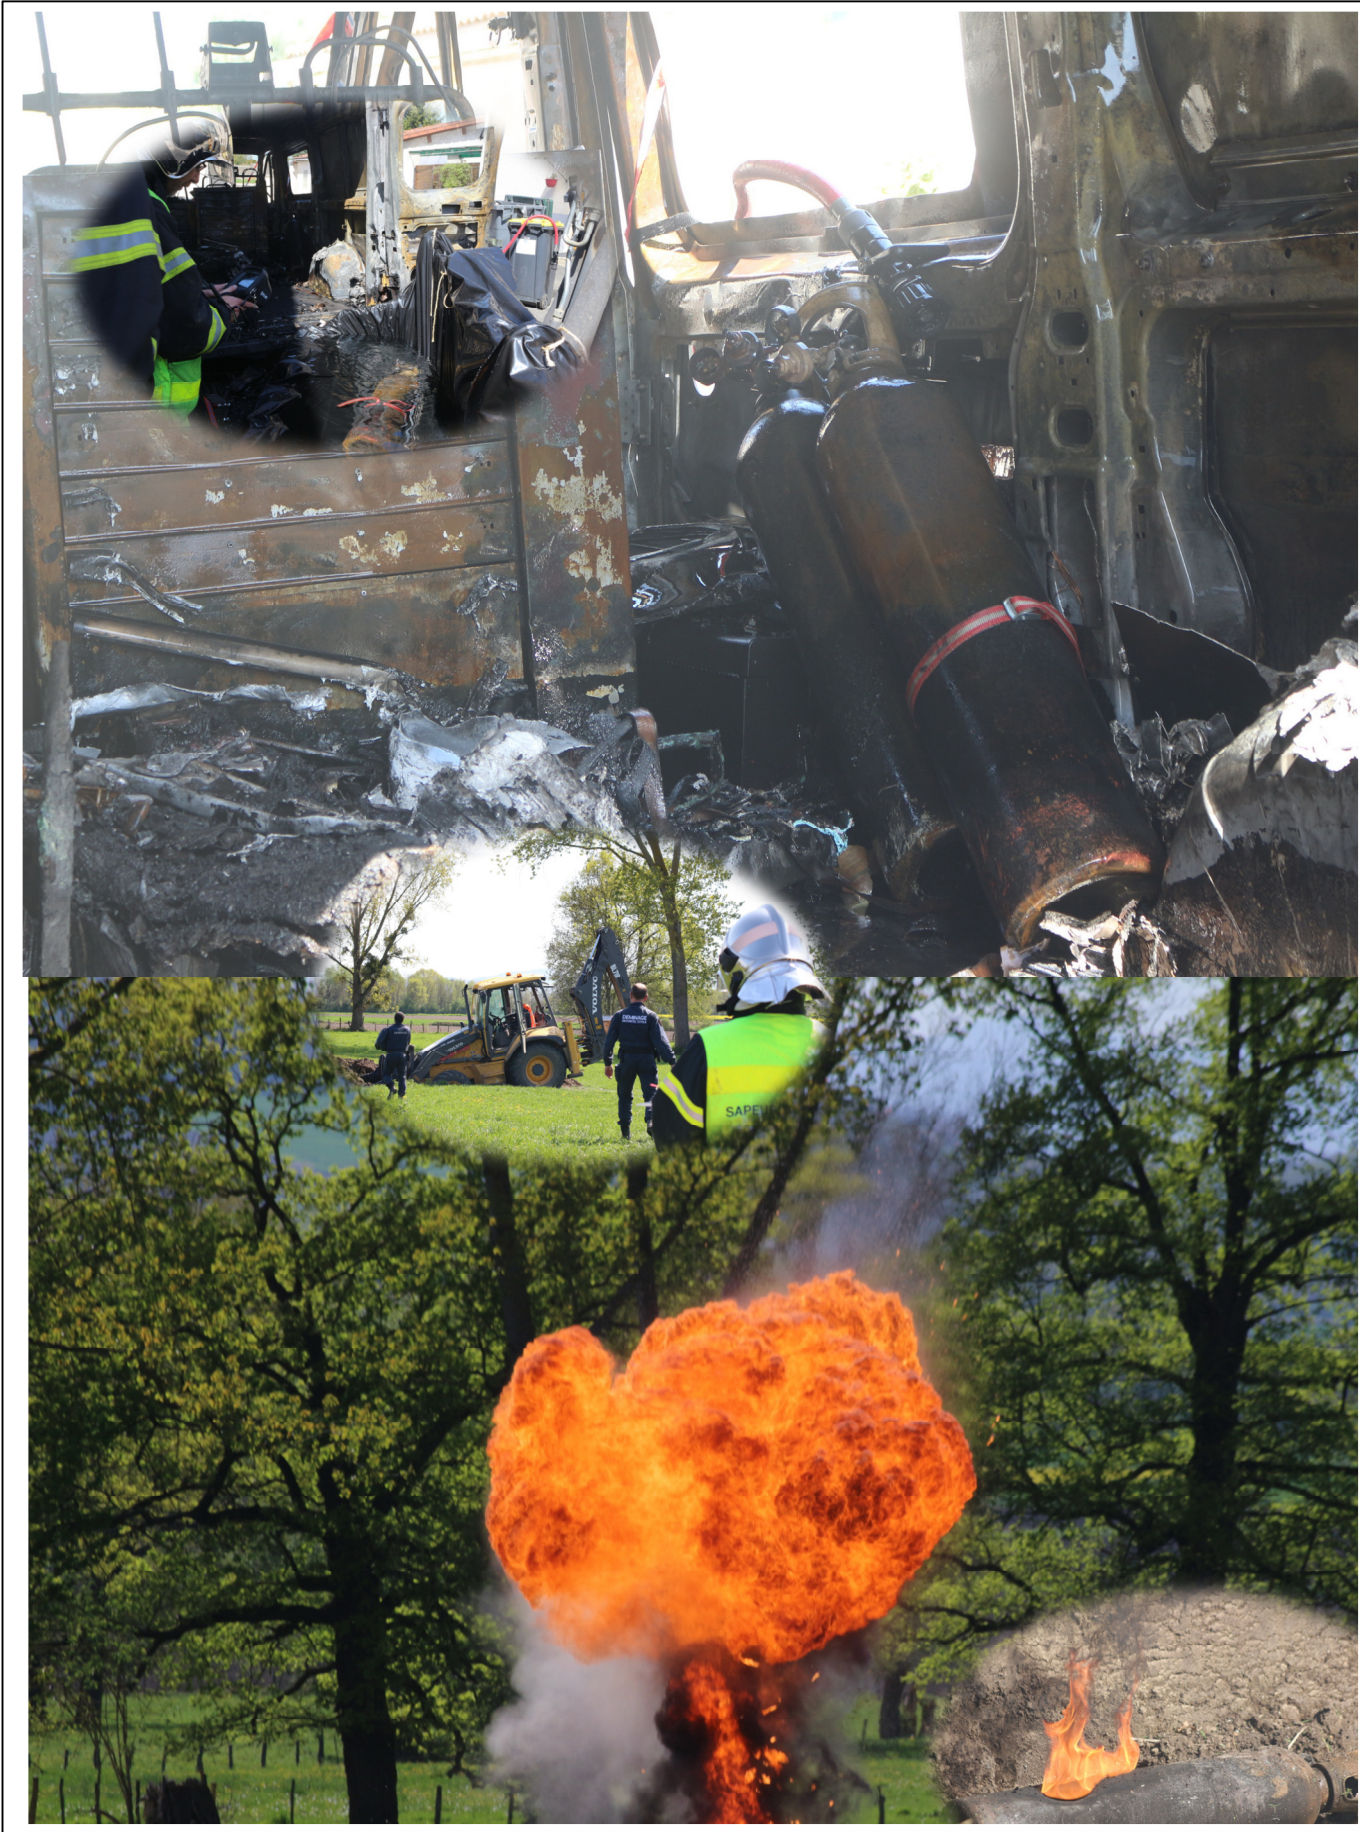

Contexte et réalisation

Le 19 avril 2018, à 2h02 , le CTA/CODIS 63 reçoit un appel pour un feu de camionnette rue de chez Bisset sur la commune de Lezoux.

Conformément au code sinistre, le FPTSR du CS Lezoux est engagé avec 6SP. A 2h21, le message du CA Lezoux indique un feu de camionnette totalement embrasée avec un risque de propagation important à une maison d'habitation R+1, un CDG et un second fourgon sont sollicités en renfort.

A 2h46, le message du CDG précise que le feu sur la camionnette est maîtrisé et qu'il procède aux opérations de ventilation de la maison d'habitation. En complément, un dispositif de refroidissement est mis en place sur une bouteille d'acétylène présente à l'intérieur de la camionnette d'un artisan plombier.


Objectif (s) :

Conformément aux procédures opérationnelles, le CDG met en place un dispositif de refroidissement de la bouteille d'acétylène. Afin de partager sur cette situation opérationnelle, le CTA/CODIS met en place une conférence téléphonique entre le CDG, le CU RCH et l'Officier CODIS. Malgré le dispositif de refroidissement mis en place, la température de la bouteille d'acétylène continue à augmenter dès que le dispositif de refroidissement est stoppé.

Devant cette situation, la Gendarmerie propose de déplacer la camionnette afin de la positionner dans une zone inhabitée.

Le CODIS engage le CU RCH et rend compte de la situation à la chaine de commandement en pieds.

Localisation

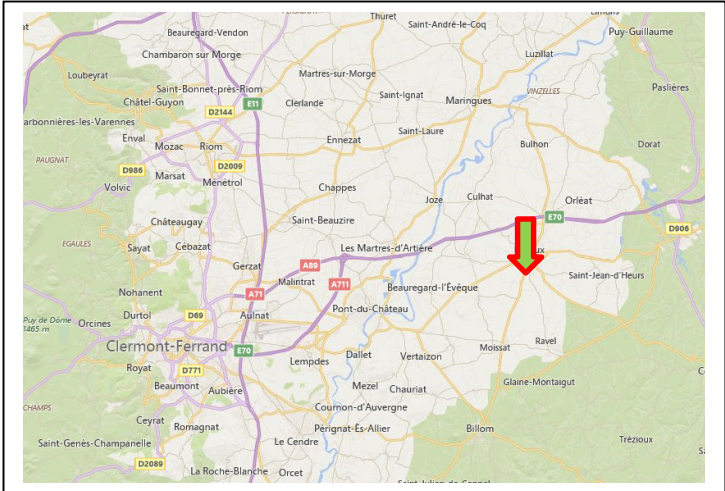

Moyens engagés

- FPTSR Lezoux
- Renforts
- FPT + CDG Thiers
- CU RCH
- CTD RCH
- VPC + Officiers MOY/RENS
- CDC N/E
- CDS

Déroulement

Appels au CTA/Codis

Lors de la prise d'alerte, le requérant indique la présence d'une camionnette en feu, rue de chez Bisset. L'échange avec l'opérateur est précis, la notion de camionnette présente, mais à aucun moment la notion d'artisan ou d'activité de plombier, n'apparaît. L'engagement des secours est réalisé de manière conventionnelle sans difficulté liée à la disponibilité des sapeurs-pompiers.

Arrivée sur les lieux / situations/ réactions immédiates

Le premier agrès sur les lieux, renseigne le CODIS et sollicite rapidement un second engin pompe et un chef de groupe en lien avec le risque important de propagation à la maison d'habitation. En effet, la camionnette est stationnée à l'aplomb de la façade du domicile du propriétaire.

En réaction immédiate, le FPTSR Lezoux fait stopper le risque de propagation à la maison attenante et attaquer le feu de camionnette. En complément, le CDG Thiers fera ventiler la maison d'habitation et approfondir la reconnaissance dans la camionnette qui conduira à la mise en évidence de la bouteille d'acétylène. Un moyen hydraulique sera alors déployé pour refroidir spécifiquement cette bouteille. Le dispositif va alors monter en puissance.


Évolution de l'intervention

Avec le concours de la chaine de commandement et du CU et CTD RCH, l'intervention va prendre de l'ampleur.


Un périmètre de sécurité sera mis en place avec confinement de certaines habitations proches de l'évènement. Le fabricant de la bouteille et le distributeur seront sollicités pour apporter leur aide technique. Lors de l'arrêt du dispositif de refroidissement mis en place, la température continue d'augmenter, indiquant ainsi que la phase de décomposition du produit se poursuit.

A 11h45, le CDS ayant pris le COS, après analyse des possibles IM, celle de déplacer la bouteille avec le concours du robot des démineurs est retenue. Une fois sortie de la camionnette, la bouteille pourrait être ensuite transportée dans le godet d'un tractopelle municipal

Chronologie principale

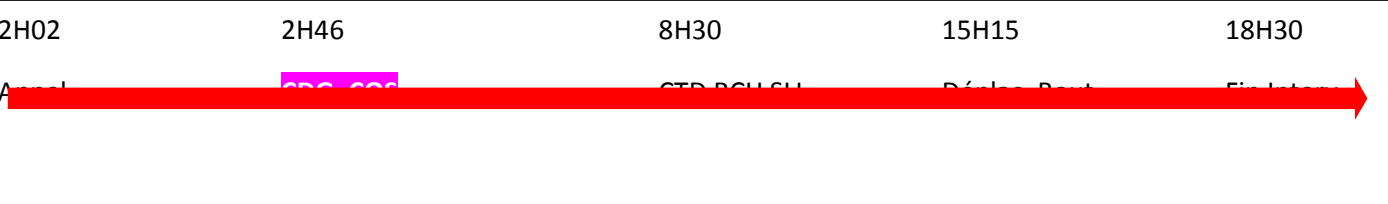

SITAC

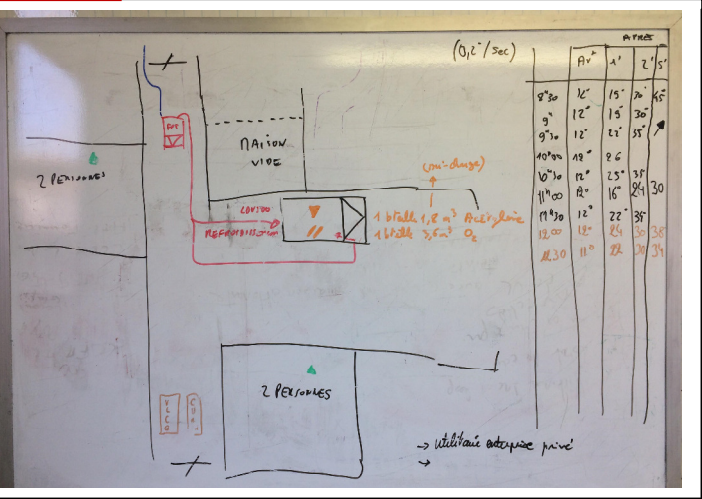

OCT

