

# Crimson 63 & nouveau VPC63-1




Projet PCC  
Projet CRIMSON

Phase de réappropriation de l'outil CRIMSON

MSP découverte



# Rappel de la démarche d'accompagnement mise en œuvre

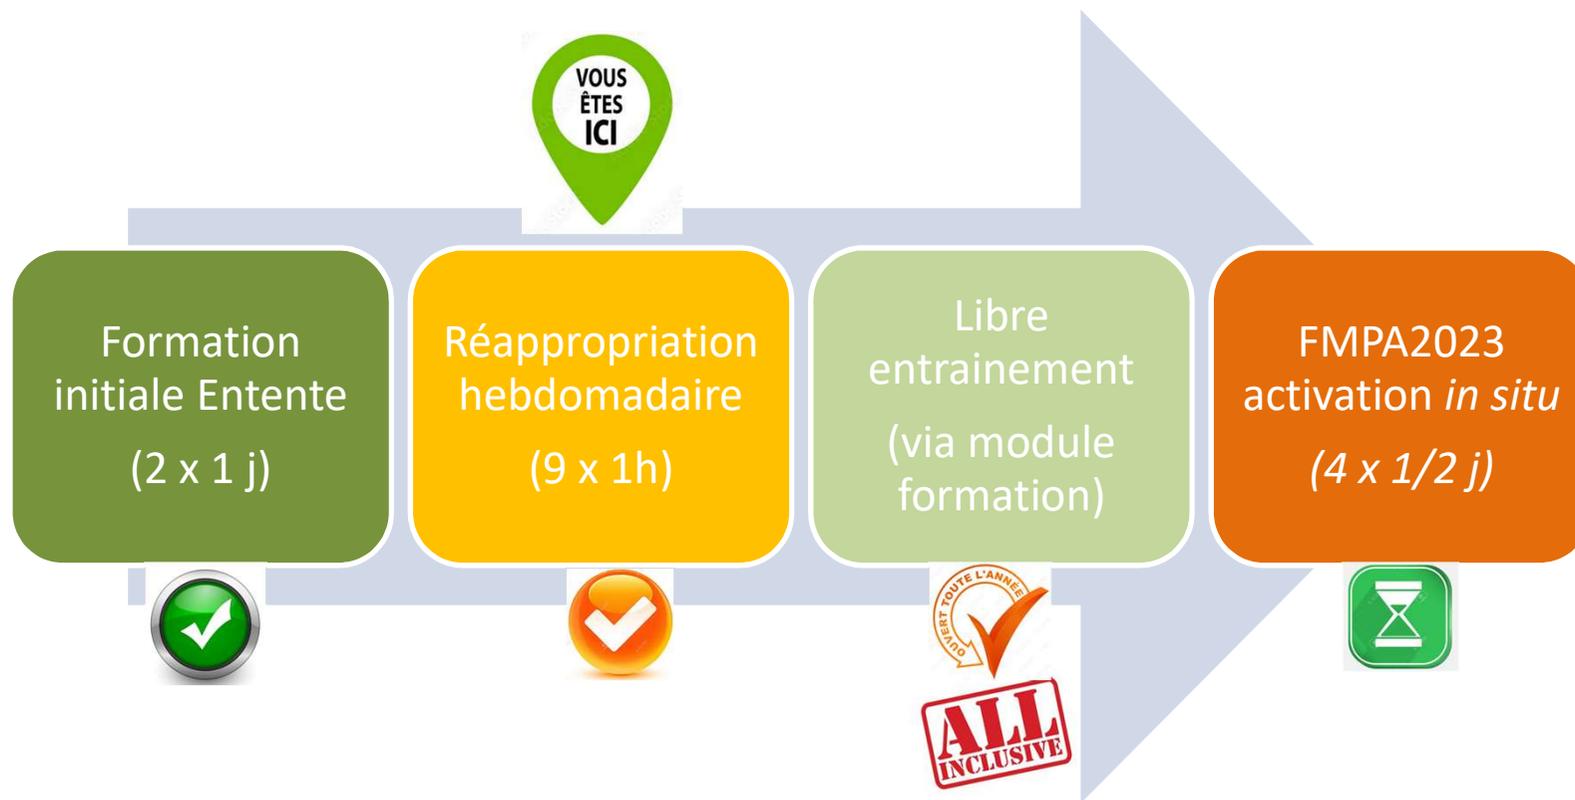

Prérequis



# Suivi de la participation par l'accompagnateur

	06-janv	13-janv	20-janv	27-janv	03-févr	10-févr	17-févr	24-févr	03-mars
<b>P = Présent</b>									
a_provot									
a_guillot									
a1_girard									
b_asselin									
c_chabanier									
c_lucas									
c_marchand									
d_marchandin									
f_benedict									
f_guerin									
f_vogel									
g_fedit									
j_cohade									
j_ortonne									
j_tourtet									
l_paquet									
m_tantot									
n_raymond									
o_newinger									
p_thomas									
r_faure									
s_bonnas									
s_cubizolles									
s_jourde									
t_dabert									
v_baudry									
v_gauthier									



# Mise en place de la MSP

1. Chaque CDC et CDS se munit d'un ordinateur avec CRIMSON formation (prioritairement les ordinateurs Z-Book) avec la procédure simplifiée à disposition.
2. Démarrage de l'ordinateur, ouverture du compte puis connexion à **CRIMSON-Formation**.
3. Chaque CDC et CDS :
  - Créé un même évènement suivi de vos initiales, **CONNEXION** sous l'identifiant « **FORM\_CODIS63** »;
  - Génère une cible et une vue partagée;
  - Incrèmente les premiers moyens engagés.

*Bien que la création d'un évènement relève de la compétence du chef de salle CODIS, il est nécessaire, qu'en cas d'impondérable, chaque utilisateur soit en capacité de pouvoir s'auto-générer sa propre évènement.*

4. Déconnexion de l'identifiant « FORM\_CODIS63 » puis reconnexion sous identifiant autre que CODIS.
4. Chaque CDC et CDS doit, sur son évènement créé, réaliser les actions Off RENS / Off MOYEN et Off ANTICIPATION demandées.

# MSP Découverte n°1 – Issoire - Fuite de pdt chimique - AD



**Aubert et Duval**

**Adresse: Zone Industrielle**

**Le Piat, Issoire**

1. Evènement
2. Cible
3. Vue
4. Moyens engagés

**AFFICHAGE Carte + TDM**

Engagement des secours pour fuite de produit chimique – ER AUBERT et DUVAL à ISSOIRE.

- FPT / CDG - CIS Issoire
- VIRT + CIRT + CEDEPOL + CU RCH
- Groupe Commandement Colonne
- VSAV St-G-Lon + VL SSO

# 63-ISSOIRE-FUITE\_PRODUI\_T\_CHIMIQUE\_A/D-0

12:04  
03 janvier 2023

3D Carte

Auto-partage Synthèse

Moyens Pompiers

Recherche...

6 élément(s)

Symbole	Moyen	ine de la dema	Secteur	Demandé à	CRM	Engagé secteur	sengagé secte	Co
	CDG	ISSOIRE	AUCUN					
	CMIC	SDIS63	AUCUN					
	FPT	ISSOIRE	AUCUN					
	VLI	SSO 63	AUCUN					
	VPC	COURNON	AUCUN					
	VSAV	St-G-Lon	AUCUN					

2 757  
154.39 m  
45.5640° | 3.2567° | GF66F1.2 Elev. 0 m

# MSP Découverte n°1 – Fuite AUBERT et DUVAL - ISSOIRE

Le COS active le PCC pour émission d'un nuage de vapeur nitreuse provenant d'un camion citerne en charge de la récupération de 6 m<sup>3</sup> d'acide nitrique. Le camion citerne est situé sur une rétention de 14 m<sup>2</sup> non isolée.

Présence d'un vent du Nord 20 km/h orientant le nuage en direction de l'entreprise Constellium puis d'une zone industrielle. PCC à l'entrée du site.

2 secteurs créés dont un secteur RCH avec mission reconnaissance fuite / 1 rideau d'eau au Sud / rétention de l'aire / relevés de mesures atmo. à 100m et au sol (SLL) et un secteur SAP en charge de la gestion d'un PRI au niveau de A/D, d'un PRV au niveau de l'infirmierie Constellium. Périmètre d'exclusion sur plume de 200 m et 50 m autour.

Evacuation de 150 personnels de l'usine A/D avec rassemblement / comptage au niveau du parking d'entrée. Evacuation de 13 personnes incommodées par le nuage et située au restaurant d'entreprise de Constellium vers l'infirmierie de ce site pour bilan.

Demande renfort 1 GSap + VDIP + Vlog + Camat

1. **SITAC** : Sinistre + Vent + danger + cibles + actions réalisés + PEI 158 + PRI / PRV et PCC activés + périmètre exclusion 50m et 300 m + 3 étiquettes
2. **Sectorisation** en place
3. **Moyens demandés en renfort**
4. **Actions d'anticipation** :
  1. Des relevés de mesure atmo au niveau des ets sensibles à 400m
  2. Une zone d'exclusion cône 500 m sous vent
  3. Projection d'un secteur soutien avec VLOG + CAMAT
  4. PRI n°2 à CONSTELLIUM au niveau de l'entrée principale avec noria

**AFFICHAGE Carte  
+ TDM + OCT**

# 63-ISSOIRE-FUITE\_PRODUI\_T\_CHIMIQUE\_A/D-0

14:56  
03 janvier 2023

Auto-partage

3D Carte

OCT Moyens Pompier



Recherche...

10 élément(s)

Symbole	Moyen	Line de la dema	Secteur
	CDG	ISSOIRE	SAP
	CMIC	SDIS63	RCH
	FPT	ISSOIRE	RCH
	PRI	A&D	AUCUN
	PRV	CONSTELLI...	AUCUN
	SAP	CENTRE	AUCUN
	VDIP	SDMIS	AUCUN
	VLI	SSO 63	SAP
	VPC	COURNON	AUCUN
	VSAV	St-G-Lon	SAP

R form\_codis63 63-ISSOIRE-FUITE\_PRODUI\_T\_CHIMIQUE\_AUBERT\_et\_DUVAL\_20230103\_1157



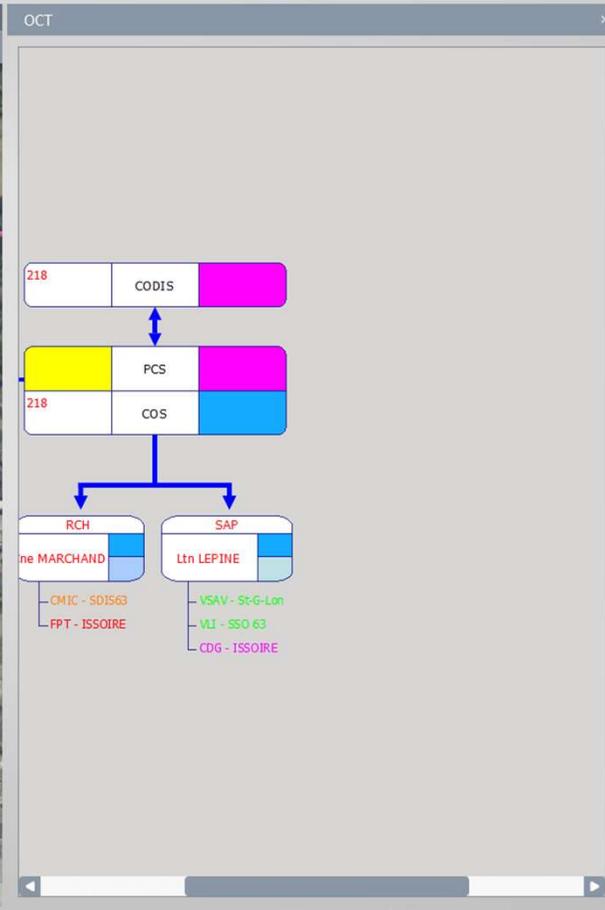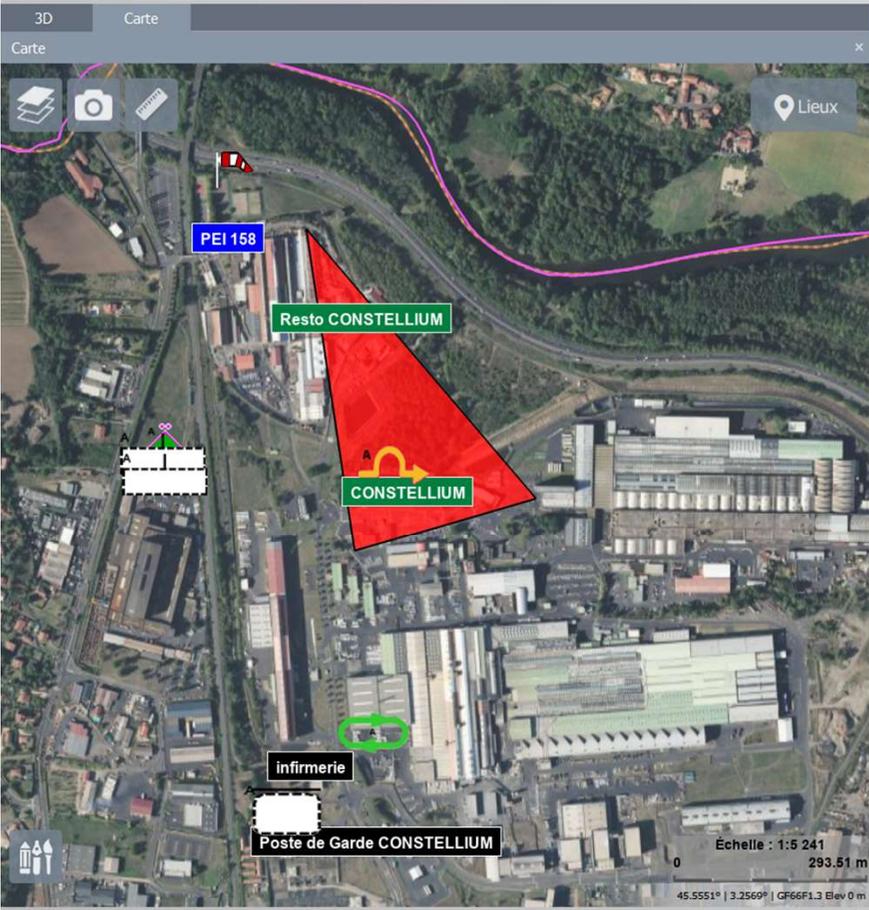

Moyens Pompier

Recherche...

10 élément(s)

Symbole	Moyen	ine de la dema	Secteur
	CDG	ISSOIRE	SAP
	CMIC	SDIS63	RCH
	FPT	ISSOIRE	RCH
	PRI	A&D	AUCUN
	PRV	CONSTELLI...	AUCUN
	SAP	CENTRE	AUCUN
	VDIP	SDMIS	AUCUN
	VLI	SSO 63	SAP
	VPC	COURNON	AUCUN
	VSAV	St-G-Lon	SAP

**ORDRE INITIAL  
POSSIBLE du COS  
+ SYNTHÈSE**



Ordre initial


	Texte
S (Situation)	Nous sommes en présence d'une émission de vapeur gazeuse depuis un camion citerne ayant dépoté une citerne de 6 m3 d'acide nitrique Vent de Nord Présence de 14 personnes incommodés au niveau des ets CONSTELLIUM Evacuation préventive des personnels d'A/D (150)
A (Anticipation)	Risque de victimes suite à nuage toxique Risque de pollution aqueuse
O (Objectif)	1 . Eviter l'aggravation du nb et de l'état des victimes 2 . Stopper la fuite gazeuse et la pollution aqueuse
I (Idée de manoeuvre)	1.1 Prendre en charge les personnels A&D sur PRI 1.2 Bilanter les personnels incommodés Constellium au niveau d'un PRV 2.1 Limiter le flux gazeux au moyen d'un RD de 1000 l/m à 25 m au sud du CC 2.2 Mettre l'aire de dépotage sous rétention 2.3 Isoler le rejet de l'aire de rétention
E (Exécution)	1.1 Secteur SAP avec la VLI 1.2 Secteur SAP avec 4 VSAV et VML et SS de constellium 2.1 Secteur RCH FPT Issoire sur PEI 159 2.2 Secteur RCH Action binomes RCH 2.3 ...
C (Commandement)	PCC activé à Zone d'exclusion en tenue AGAA
L (Logistique)	



### POINT DE SITUATION

Du mardi 3 janvier 2023 à 15:11:52

EVENEMENT : 63-ISSOIRE-  
FUITE\_PRODUIT\_CHIMIQUE\_AUBERT\_et\_DUVAL\_20230103\_1157

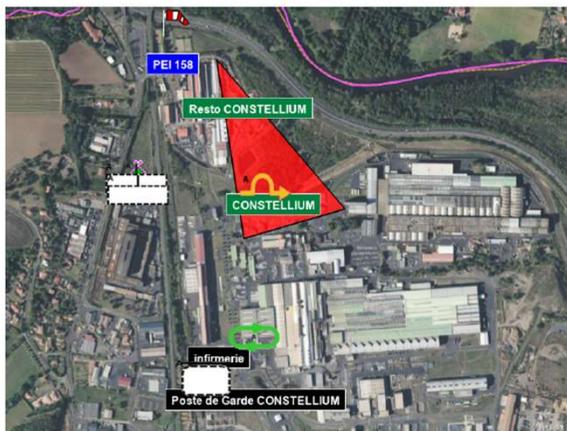

# MSP Apprentissage n°2 – Incendie de Praxy-Centre ISSOIRE



Engagement des secours pour Feu de décharge – feu d'épave de voiture, ER Praxy Centre Zone 3 à ISSOIRE.

- EPA / FPT / CDG - CIS Issoire
- FPTL - CIS Coudes
- CCIM - CIS St-G.Lon
- Groupe Commandement Colonne
- Groupe Incendie 2
- Groupe Alimentation 1
- Groupe SAP 1

**PRAXY**  
CENTRE

**Adresse: Zone Industrielle  
des Listes, Issoire**



1. Evènement
2. Cible
3. Vue
4. Moyens engagés

**AFFICHAGE Carte + TDM**

# 63-ISSOIRE-FEU\_PRAXY\_CENTRE-0

CRIMSON 5.1.8.14248 (RC) 10:48 22 décembre 2022

3D Carte

Rechercher un lieu, une adresse... Lieux

Favoris

- Zone 3 PRAXY Centre
- Zone environnante PRAXY Centre

Moyens Pompiers


Recherche...

9 élément(s)

Symbole	Moyen	Zone de la dema	Secteur	Demandé à	CRM	Engagé secteur	Engagé se
	ALM	N/D	CRM		22/12 10:48...	22/12 10:48...	
	CCIM	St-G-Lon	CRM		22/12 10:41...	22/12 10:48...	
	CDG	ISSOIRE	CRM		22/12 10:41...	22/12 10:48...	
	EPS30	ISSOIRE	CRM		22/12 10:41...	22/12 10:48...	
	FPT	ISSOIRE	CRM		22/12 10:41...	22/12 10:48...	
	FPTL	Coudes	CRM		22/12 10:41...	22/12 10:48...	
	INCENDIE 2	N/D	CRM		22/12 10:44...	22/12 10:48...	
	PCC	COURNON	CRM		22/12 10:44...	22/12 10:48...	
	SAP	SUD 1	CRM		22/12 10:44...	22/12 10:48...	

Échelle : 1:1 289  
0 72.17 m  
45.5534° | 3.2637° | GF66G0.1 Elev 0 m

8 form ren63 63-ISSOIRE-FEU PRAXY CENTRE-0 20221222 1032 Connecté



# MSP Découverte n°1 – Incendie de Praxy-Centre ISSOIRE

Le COS active le PCC pour Feu de stockage de 7000 m<sup>3</sup> de déchets de VHU et ferrailles Zone 3 / Sté PRAXY ICPE A / zone industrielle d'Issoire

Risque de propagation à second tas 3.000 m<sup>3</sup> et à un broyeur à protéger.

Présence de fumées importantes vent du Nord 20 km/h en direction de la zone artisanale ainsi que sur les habitations situées sous le vent.

3 secteurs créés dont 2 secteurs Géo. INC Est et Ouest et un secteur ALM.

Pas de victime – PCC = Rue A VIALATTE – PRM activé = angle SCHUMANN & MANDELA

Secteur INC W = 1 GL par GINC 2 sur PAA 023 puis sur G ALM / Secteur INC E = 2 GL dont une sur EPA + 1 rideau d'eau en protection du broyeur par GINC 1 + CCIM sur PEI 093 et 122

Consignation d'une ligne THT en cours

Réalisation à venir d'une ligne d'alimentation depuis la rivière Allier via Sté Constellium

Demande renfort 1 GLIF + CMIC.

1. **SITAC** : Sinistre + Vent + dangers + cibles + actions réalisés + consignation HT (réalisée à xx:yy ) + 1 PEI + PRM et PCC + périmètre exclusion 50m + 3 étiquettes
2. **Sectorisation** en place: 1 secteur F ALM et 2 secteur G Est puis Ouest
3. **Moyens demandés en renfort**
4. **Actions d'anticipation** :
  1. ALM depuis Allier (demandé à 10:00 )
  2. Zone d'exclusion cône 250 m sous vent
  3. Secteur RCH avec CMIC 63 et VDIP SDMIS

**AFFICHAGE**  
**Carte + TDM**  
**+ OCT**

# 63-ISSOIRE-FEU\_PRAXY\_CENTRE-0

CRIMSON 5.1.8.14248 (RC) 11:44 22 décembre 2022

Auto-partage Synthèse

Carte

Lieux

OCT

Moyens Pompier

Recherche...

12 élément(s)

Symbole	Moyen	Trigine de la demande	Secteur	Demandé à	CRM
	ALM	N/D	ALM		22/12 10:4
	CCIM	St-G-Lon	INC EST		22/12 10:6
	CDG	ISSOIRE	INC EST		22/12 10:4
	CMIC	63	AUCUN	22/12 10:59:43	
	EPS30	ISSOIRE	INC EST		22/12 10:4
	FPT	ISSOIRE	INC EST		22/12 10:4
	FRTL	Coudes	INC EST		22/12 10:4
	GLIF	PDC	AUCUN	22/12 11:00:19	
	INCENDIE 2	N/D	INC OUEST		22/12 10:4
	PCC	COURNON	CRM		22/12 10:4
	PRM	MANDELA	CRM		22/12 10:5
	SAP	SUD 1	CRM		22/12 10:4

8. form. ren563 63-ISSOIRE-FEU\_PRAXY\_CENTRE-0\_20221222\_1032 Connecté



**ORDRE INITIAL  
POSSIBLE du COS  
+ SYNTHÈSE**



12:01  
22 décembre 2022



Auto-partage



Synthèse

Ordre initial

	Texte	Date de création
S (Situation)	Feu de stockage de 7000 m3 de déchets de VHU et ferrailles Zone 3 / Sté PRAXY ICPE A / zone industrielle d'Issoire Pas de victime	22/12/2022 11:51
A (Anticipation)	1.Risque de propagation à second tas 3.000 m3 et à un broyeur à protéger. Présence de fumées importantes vent du Nord 20 km/h en direction de la zone artisanale ainsi que sur les habitations situées sous le vent.	22/12/2022 11:52
O (Objectif)	1. Eviter l'apparition de victimes 2. Eviter la propagation au broyeur et au tas mitoyen 3. Pereniser les ressources en eau	22/12/2022 11:54
I (Idée de manoeuvre)	1.1 perimetre exclusion + zonage sous le vent + reseau mesure 1.2 consignation ligne THT 2.1 Action hydraulique défensive sur broyeur 2.2 Diminuer l'intensité du foyer principal par ATT directe en eau depuis EST 2.3 Faire la part du feu sur l'Ouest avec appui hydraulique 3.1 Alm 2 lignes depuis riviere ALLIER du secteru INC	22/12/2022 11:57
E (Exécution)	1.1 = Secteur RCH à créer / MN 1 CMIC et 1 CDIP + DREAL 2.1 + 2.2 = SECTEUR INC EST 2.3 = Secteur INC W 3.1 = secteur ALM Cdt COS Canal tact 1/2 Sécurité : xxxxx	22/12/2022 11:59
C (Commandement)		22/12/2022 12:00
L (Logistique)	Demande renfort 1 GLIF + CMIC + VDIP DREAL + OFB	22/12/2022 11:51

## POINT DE SITUATION

Du jeudi 22 décembre 2022 à 12:03:28

EVENEMENT : 63-ISSOIRE-FEU\_PRAXY\_CENTRE-0\_20221222\_1032



Format de sortie:  Word  PDF  Courriel  Imprimer

Historique:  Tout  Jusqu'à 1 h

Vue cartographique:  3D  Carte

Comptes rendus:  Ordre initial  Compte rendu

Main courante détaillée

OK Annuler

